




LEGENDA	
	Plafoniera a soffitto 596x596mm led 33W/4900 lumen
	Plafoniera rotonda a soffittoled 18W Ø224mm
	Faretto incasso led 23W Ø216mm/2150 lumen
	Interruttore
	Pulsante
	Sensore di presenza e luminosità da incasso
	Passerella in acciaio con separatore 200x54 posta sopra il controsoffitto
	Plafoniera IP66 led 10W/690mm
	Faretto autonomo per illuminazione di emergenza da incasso esecuzione SE.
	Plafoniera autonoma per illuminazione delle vie d'esodo esecuzione SA con pittogramma distanza di visibilità 30 m.
	Plafoniera autonoma a parete LED per illuminazione d'emergenza SE
	Pulsante allarme incendio a rottura di vetro di tipo indirizzato
	Rivelatore di fumo di tipo indirizzato posto sotto controsoffitto
	Rivelatore di fumo di tipo indirizzato posto sopra controsoffitto con spia
	Segnale ottico-acustico di allarme incendio

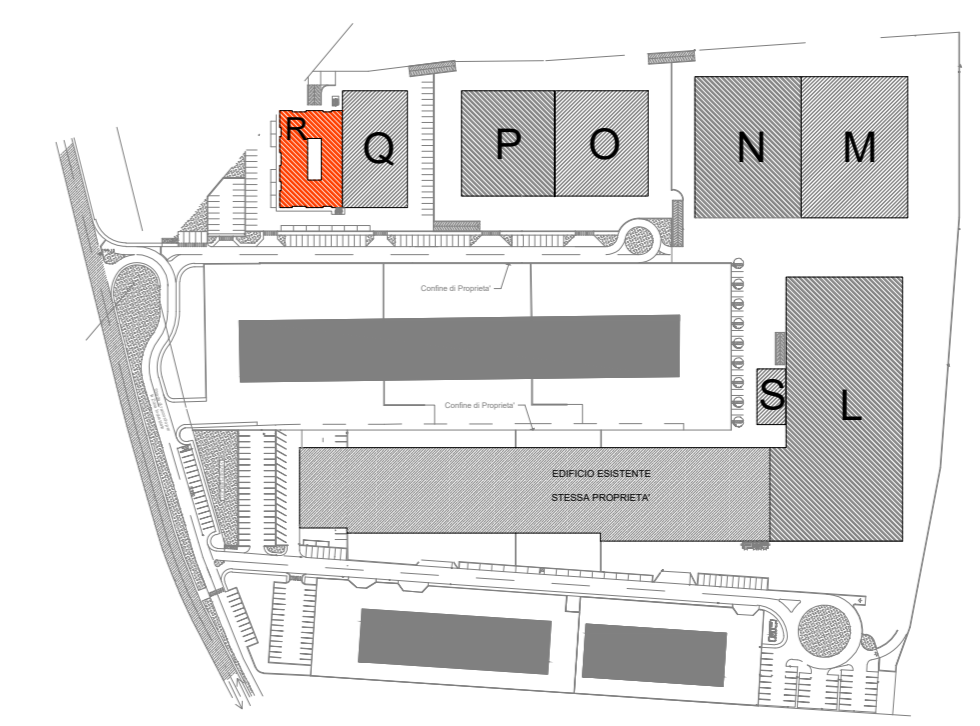

COMMITTENTE
O.M.G. Officine Meccaniche Galletti
Etruria Leasing s.p.a

DESCRIZIONE
REALIZZAZIONE CENTRO ARTIGIANALE - INDUSTRIALE IN LOC. FERRIERA - TORGIANO (PG)

TAVOLA
IE-"R1"

OGGETTO
PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTI ELETTRICI
PLANIMETRIA IMPIANTO ELETTRICO LINEA LUCE P.TERRA - P.PRIMO - P.SECONDO EDIFICIO "R"

ELABORATO DA	DATA	IL DIRETTORE TECNICO	TMBRO
N. COMMESSA	1418	Per. Ind. Guglielmo Zepparelli	
RF. FILE	1418P6	SCALA	1:100
REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	

STUDIO GZ TECNICO
Studio Tecnico GZ - Per. Ind. GUGLIELMO ZEPPARELLI
Progettazione Direzione Lavori Verifiche e Collaudi di Impianti e Infrastrutture Elettriche ed Elettroniche
Via Ruggero Grieco, 10 - 06135 Ponte San Giovanni (PERUGIA)
Tel: 075.393677 Fax: 075.393677 e-mail: staff@studiogz.191.it

Lo STUDIO TECNICO GZ si riserva la proprietà di questo disegno con la proibizione di riprodurlo o trasferirlo a terzi senza autorizzazione scritta. This document is property of STUDIO TECNICO GZ. Reproduction and divulgation forbidden without written permission.